**4.2.1-2 การบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ**

การบำบัดน้ำเสียในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำโดยการส่งน้ำเสียจากการซักล้างทำความสะอาด และการประกอบอาหารในบริเวณโรงอาหาร ไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ห่างจากคณะ ประมาณ 300 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 4.2.1-2 (1) ส่วนน้ำเสียจากสิ่งขับถ่ายมีระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) บำบัดในพื้นที่ของคณะ ก่อนส่งน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ภาพที่ 4.2.1-2 (1) ที่ตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และระบบบำบัดน้ำเสีย มก.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวทางการจัดการน้ำเสียโดยลดปริมาณขยะและเศษอาหารจากแหล่งกำเนิด ติดป้ายแนะนำ “วิธีล้างภาชนะแบบรักษ์โลก” บริเวณจุดล้างภาชนะ ดังแสดงในภาพที่ 4.2.1-2 (2) และติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อกรองคราบน้ำมันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเปื้อน บริเวณจุดล้างภาชนะในห้องทานอาหารของบุคลากร ชั้น 2 และ 3 และในโรงอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 4.2.1-2 (3) ก่อนส่งน้ำเสียไปยังท่อกลางของมหาวิทยาลัย แผนผังจุดติดตั้งถังดักไขมัน แสดงในภาพที่ 4.2.1-2 (4)

ภาพที่ 4.2.1-2 (2) ป้ายแนะนำ “วิธีล้างภาชนะแบบรักษ์โลก” บริเวณจุดล้างภาชนะ

ภาพที่ 4.2.1-2 (3) ถังดักไขมันที่ห้องทานอาหารบุคลากร ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

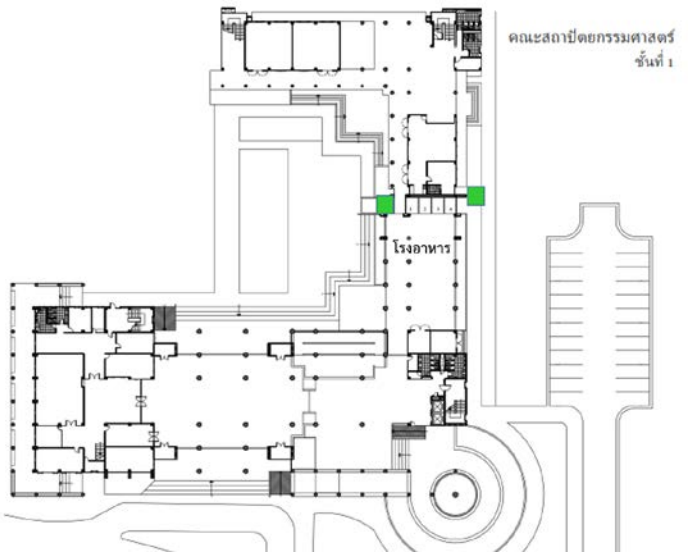


จุดติดตั้งถังดักไขมันชั้น 1

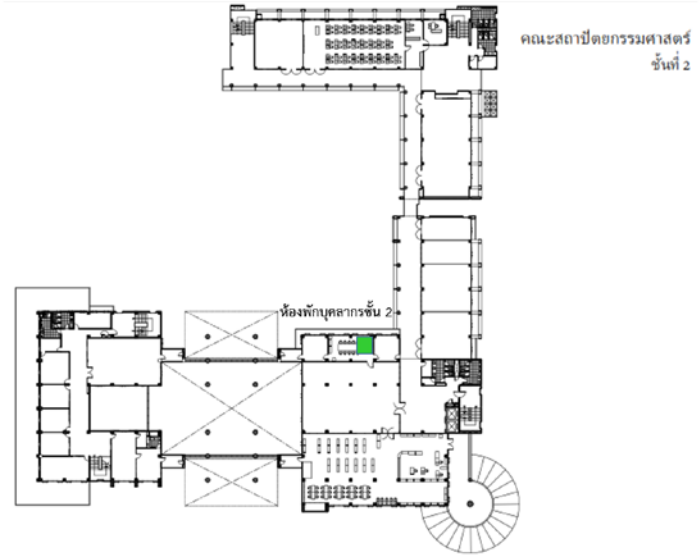


จุดติดตั้งถังดักไขมันชั้น 2

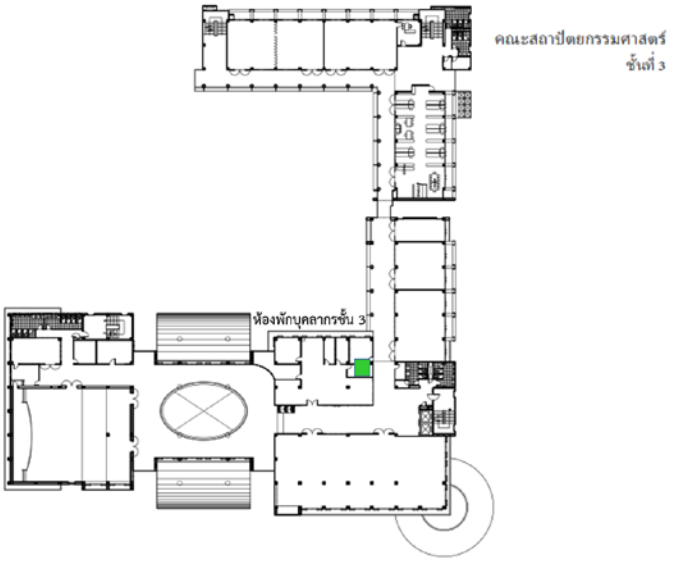


จุดติดตั้งถังดักไขมันชั้น 3

ภาพที่ 4.2.1-2 (4) แผนผังจุดติดตั้งถังดักไขมัน